


BETONOVÁ JÍMKA
PRO TLAKOVOU KANALIZACI
S KOMPLETNÍ ČERPAČÍ TECHNOLOGIÍ

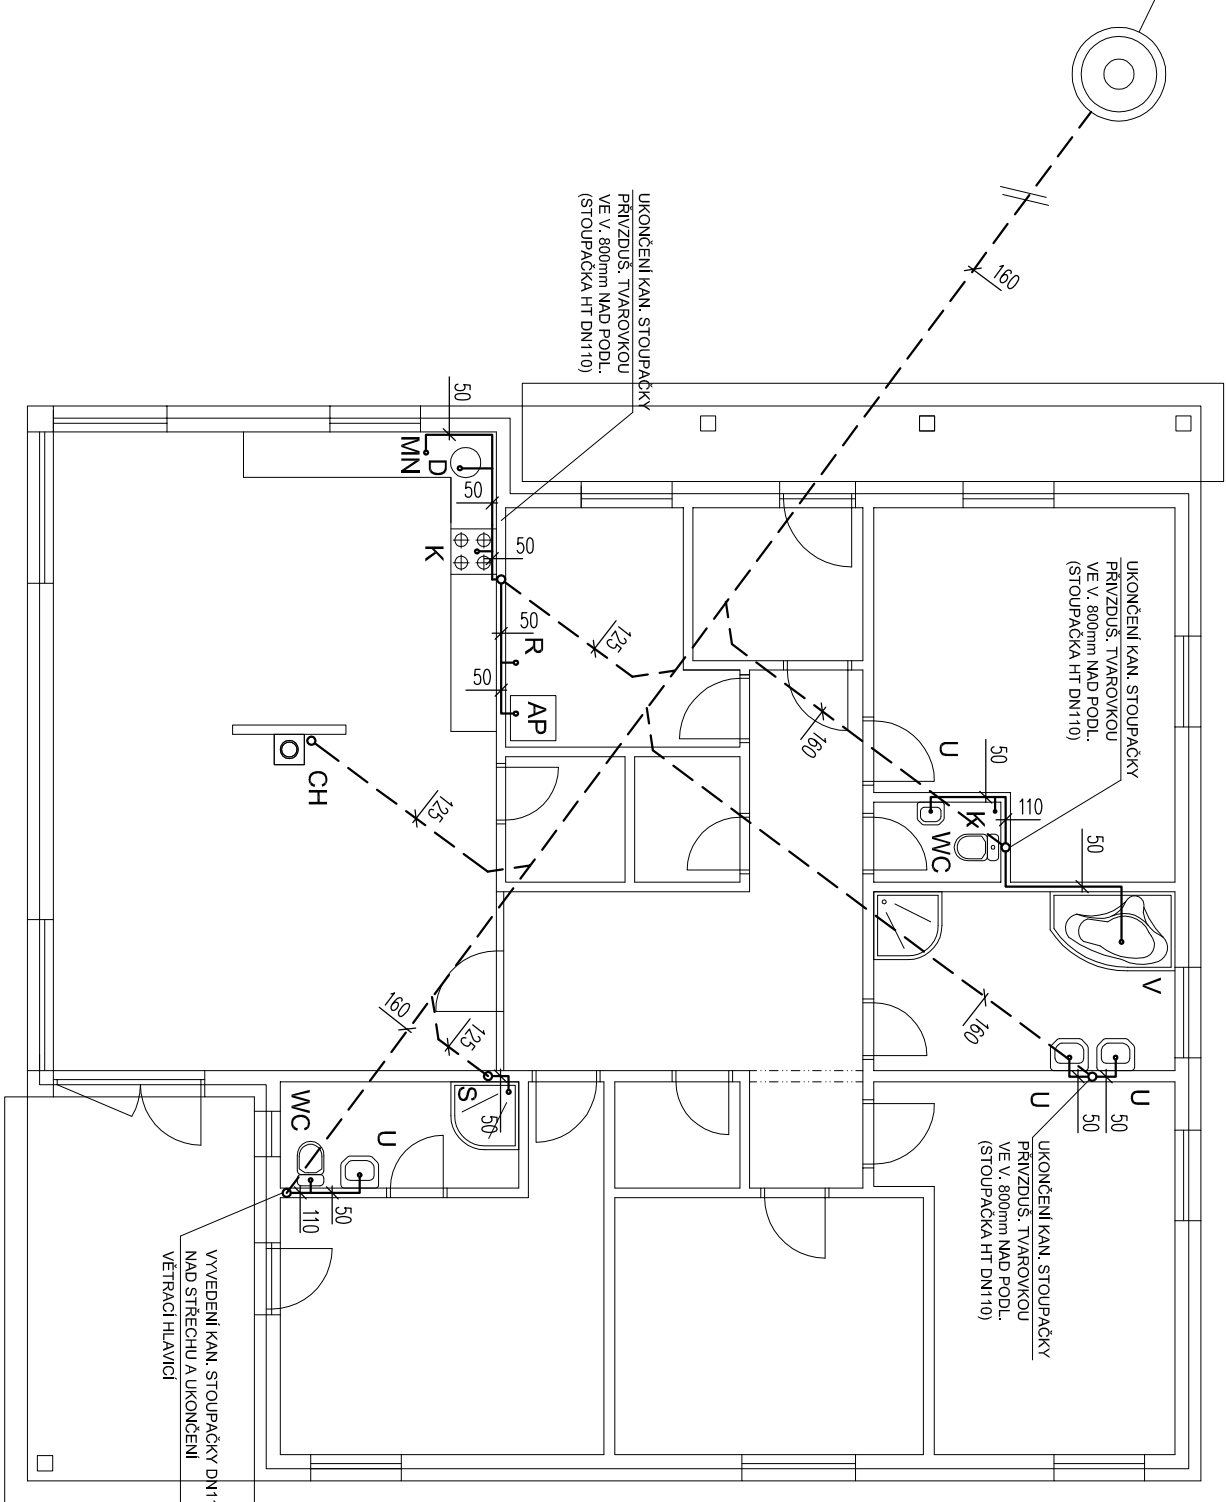

Poznámka:

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí a stoupačky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu. Připojovací potrubí je opatřeno protihlukovou izolací tl. 9 mm, splaškové odpadní potrubí protihlukovou izolací tl. 13 mm.

Připojení zařízovacích předmětů je vedeno převážně ve stěnách v minimálním spádu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační přídě.

Zařízovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, pro připojení pračky a myčky je použito podomítkové zápachové uzávěrka v kombinaci s připojením rozvodu vody. Na stoupačkách kanalizace v přízemí jsou osazeny čističí tvarovky.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC. Odpadní potrubí venkovní kanalizace je svedeno do veřejného řádu splaškové kanalizace.

Legenda zařízovacích předmětů:

- AP.....Automatická pračka
 - DDřez kuchyňský
 - MN.....Myčka nádobí
 - UUmývadlo
 - WCKlozet
 - KPříprava na odvod kondenzátu od větracího potrubí (se zápach. uzávírkou)
 - VVana
 - S Sprcha
 - CH Příprava pro napojení na chladicí smyčku teplovodního výměníku
 - R Rezerva
- (MIN. SPAD LEŽATÉHO POTRUBÍ DN125 ... 3%, DN150 ... 2%)

Legenda potrubí:

- potrubí HT (nad zákl. deskou)
- potrubí KG (pod zákl. deskou) – pevnostní třída SN8

RODINNÝ DŮM	stavebník - Pavel a Pavla Šantorovi	KANALIZACE	
p.č. 331/4, k.ú. Běhánky		M 1:100	PŘÍLOHA D 1.4.2.1